INSPECTION TELEVISEE

DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

LYONNAISE DES EAUX

Client	:	SARL MAY BLANC
Commune	:	PIERREFITTE NESTALAS
Lieu des Travaux	:	Lotissement MAY BLANC
Inspection	:	Du 17/05/2001
Canalisation	:	Inspectée sur 216.90 ml

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

CHANTIER

Client	:	SARL MAY BLANC
Lieu des travaux	:	Lotissement MAY BLANC
Inspection	:	Du 17/05/2001
Commune	:	PIERREFITTE NESTALAS
Opérateur	:	RIBAUTE
Motif de l'inspection	:	Contrôle Réseau

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Longueur totale inspectée (m) :	216.9 ml	Météo	: Beau

SITUATION

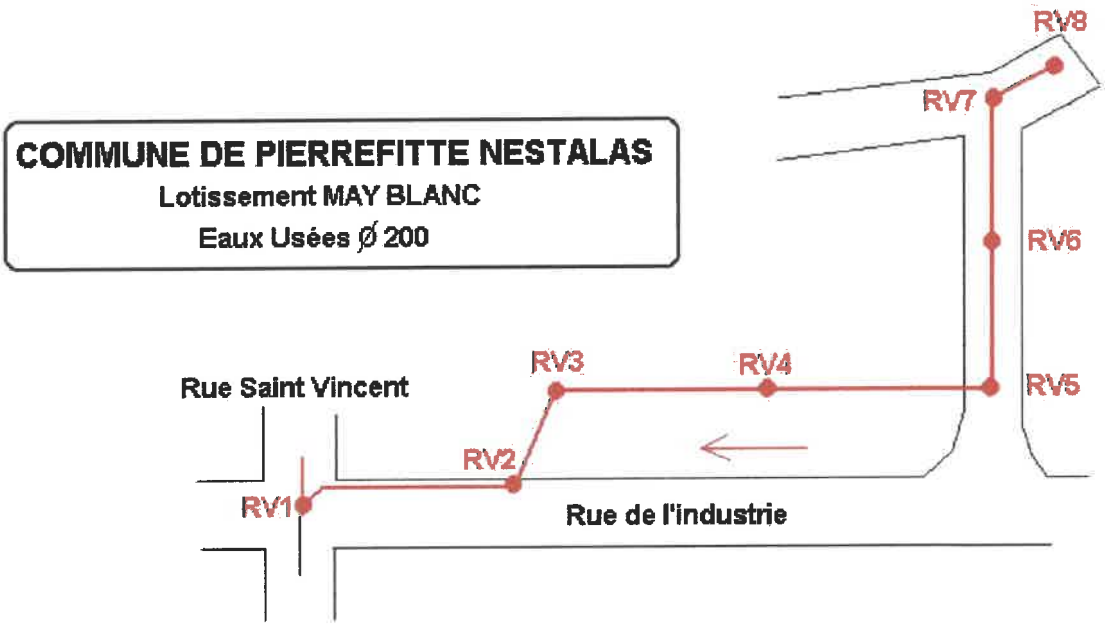

Client	:	SARL MAY BLANC	N° de Rapport	:	1
Commune	:	PIERREFITTE NESTALAS	Date	:	17/05/2001
Rue	:	de l'INDUSTRIE	N° de Page	:	3

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	: Eaux Usées	Collecteur	: En service
Diamètre (mm)	: 200	Météorologie	: Beau
Long. du tronçon (m)	: 14.6	Sens d'écoulement	: RV3 A RV2
Long. des tuyaux (m)	: 3.00	Sens d'inspection	: RV2 A RV3
Nature des tuyaux	: P.V.C	Tronçon	: Tronçon 1
Cassette	: Oui		

Distance	Pente	Référence	Compteur
0.0 ml	1.0 cm/m	Observation 1	

Regard de visite-Depart

Explications complémentaires :

Distance	Pente	Référence	Compteur
5.7 ml	0.0 cm/m	Observation 2	

Epaufrure
à 12 heures
Explications complémentaires :

Distance	Pente	Référence	Compteur
14.6 ml	4.0 cm/m	Observation 3	

Regard de visite-Arrivee

Explications complémentaires :

Client	: SARL MAY BLANC	N° de Rapport	: 1
Commune	: PIERREFITTE NESTALAS	Date	: 17/05/2001
Rue	: de l'INDUSTRIE	N° de Page	: 4

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	: Eaux Usées	Collecteur	: En service
Diamètre (mm)	: 200	Météorologie	: Beau
Long. du tronçon (m)	: 14.6	Sens d'écoulement	: RV3 A RV2
Long. des tuyaux (m)	: 3.00	Sens d'inspection	: RV2 A RV3
Nature des tuyaux	: P.V.C	Tronçon	: Tronçon 1
Cassette	: Oui		

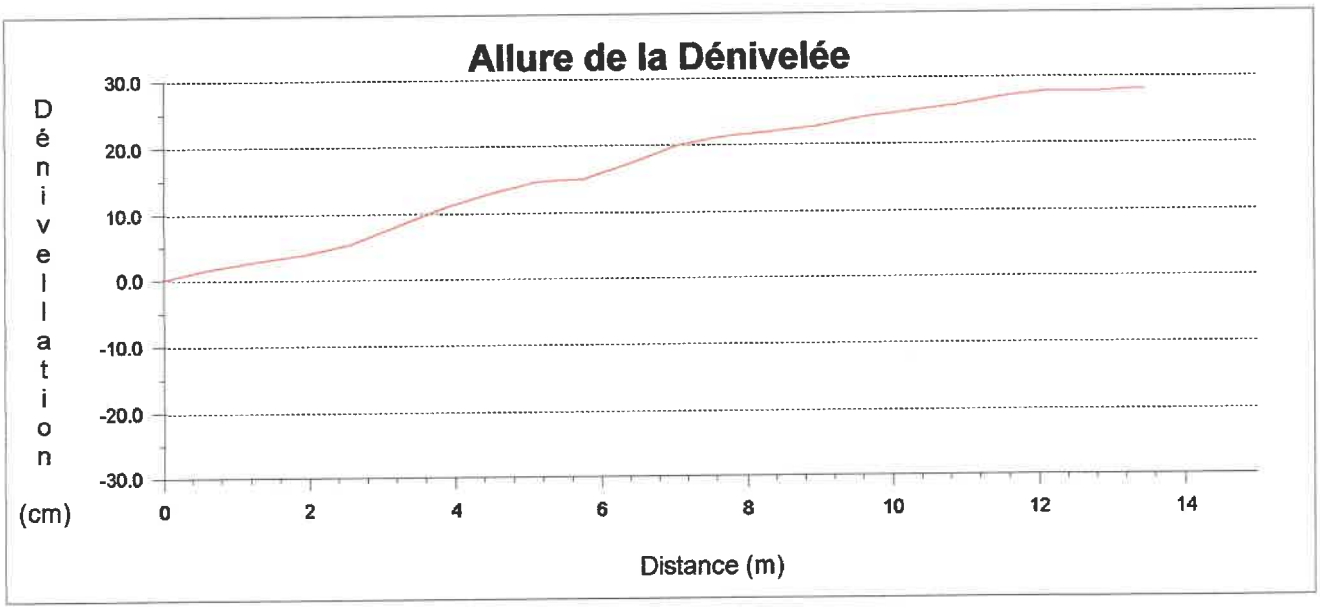

Client	: SARL MAY BLANC	N° de Rapport	: 1
Commune	: PIERREFITTE NESTALAS	Date	: 17/05/2001
Rue	: de l'INDUSTRIE	N° de Page	: 5

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	: Eaux Usées	Collecteur	: En service
Diamètre (mm)	: 200	Météorologie	: Beau
Long. du tronçon (m)	: 3.0	Sens d'écoulement	: RV2 A RV1
Long. des tuyaux (m)	: 3.00	Sens d'inspection	: RV1 A RV2
Nature des tuyaux	: P.V.C	Tronçon	: Tronçon 2
Cassette	: Oui		

Distance	Pente	Référence	Compteur
0.0 ml	4.0 cm/m	Observation 1	

Regard de visite-Depart

Explications complémentaires :

Distance	Pente	Référence	Compteur
3.0 ml	0.0 cm/m	Observation 2	

Coude

Explications complémentaires :
Blocage de la caméra

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	:	Eaux Usées	Collecteur	:	En service
Diamètre (mm)	:	200	Météorologie	:	Beau
Long. du tronçon (m)	:	3.0	Sens d'écoulement	:	RV2 A RV1
Long. des tuyaux (m)	:	3.00	Sens d'inspection	:	RV1 A RV2
Nature des tuyaux	:	P.V.C	Tronçon	:	Tronçon 2
Cassette	:	Oui			

Allure de la Dénivelée

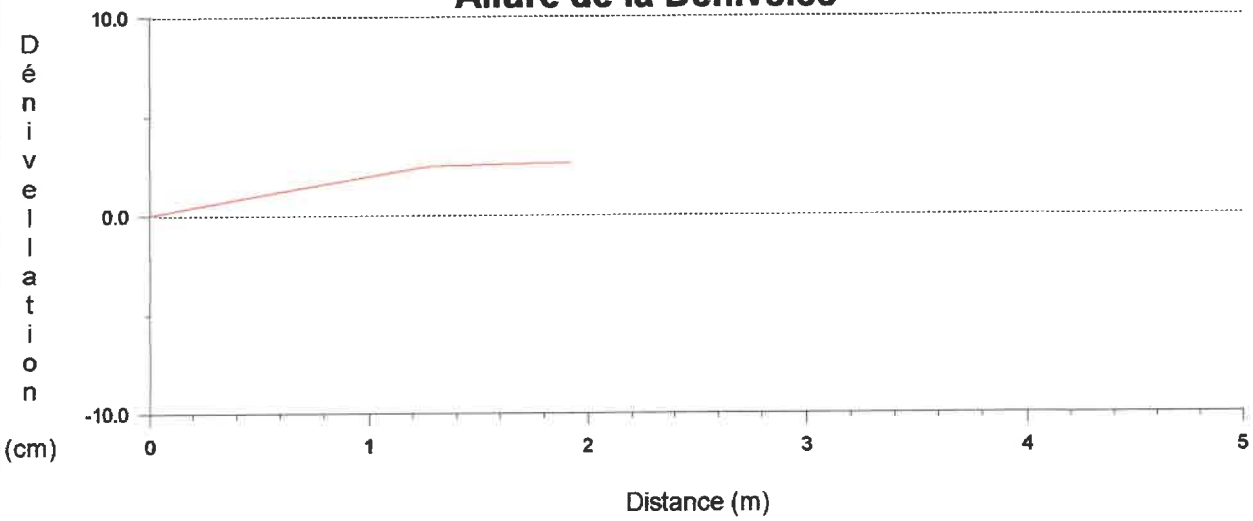

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	: Eaux Usées	Collecteur	: En service
Diamètre (mm)	: 200	Météorologie	: Beau
Long. du tronçon (m)	: 37.5	Sens d'écoulement	: RV2 A RV1
Long. des tuyaux (m)	: 3.00	Sens d'inspection	: RV2 A RV1
Nature des tuyaux	: P.V.C	Tronçon	: Tronçon 3
Cassette	: Oui		

Distance	Pente	Référence	Compteur
0.0 ml	0.0 cm/m	Observation 1	

Regard de visite-Depart

Explications complémentaires :

Distance	Pente	Référence	Compteur
25.7 ml	2.0 cm/m	Observation 2	

Contre-pente ou Flache

Explications complémentaires :

Distance	Pente	Référence	Compteur
28.8 ml	1.0 cm/m	Observation 3	

Contre-pente ou Flache

Explications complémentaires :

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	: Eaux Usées	Collecteur	: En service
Diamètre (mm)	: 200	Météorologie	: Beau
Long. du tronçon (m)	: 37.5	Sens d'écoulement	: RV2 A RV1
Long. des tuyaux (m)	: 3.00	Sens d'inspection	: RV2 A RV1
Nature des tuyaux	: P.V.C	Tronçon	: Tronçon 3
Cassette	: Oui		

Distance	Pente	Référence	Compteur
37.5 ml	-4.0 cm/m	Observation 4	

Coude

Explications complémentaires :

Jonction avec le tronçon 2.

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	: Eaux Usées	Collecteur	: En service
Diamètre (mm)	: 200	Météorologie	: Beau
Long. du tronçon (m)	: 37.5	Sens d'écoulement	: RV2 A RV1
Long. des tuyaux (m)	: 3.00	Sens d'inspection	: RV2 A RV1
Nature des tuyaux	: P.V.C	Tronçon	: Tronçon 3
Cassette	: Oui		

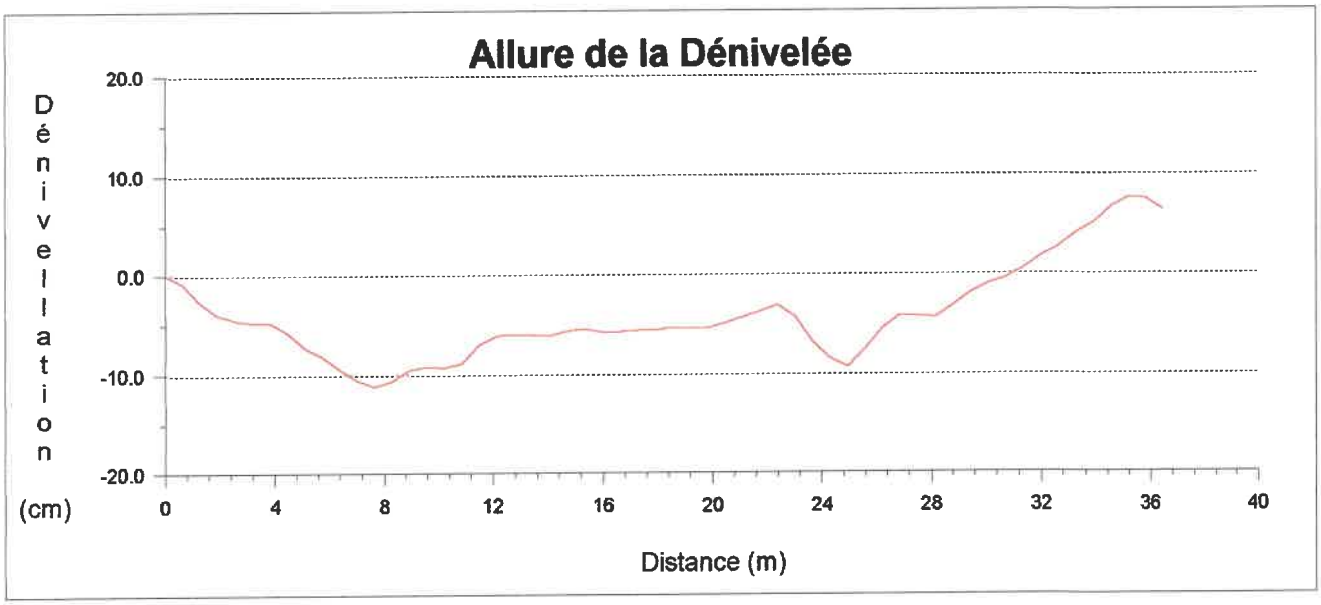

Client	: SARL MAY BLANC	N° de Rapport	: 1
Commune	: PIERREFITTE NESTALAS	Date	: 17/05/2001
Rue	: de l'INDUSTRIE	N° de Page	: 10

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	: Eaux Usées	Collecteur	: En service
Diamètre (mm)	: 200	Météorologie	: Beau
Long. du tronçon (m)	: 29.7	Sens d'écoulement	: RV4 A RV3
Long. des tuyaux (m)	: 3.00	Sens d'inspection	: RV3 A RV4
Nature des tuyaux	: P.V.C	Tronçon	: Tronçon 4
Cassette	: Oui		

Distance	Pente	Référence	Compteur
29.7 ml	2.0 cm/m	Observation 4	

Regard de visite-Arrivee

Explications complémentaires :

Client	: SARL MAY BLANC	N° de Rapport	: 1
Commune	: PIERREFITTE NESTALAS	Date	: 17/05/2001
Rue	: de l'INDUSTRIE	N° de Page	: 12

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	: Eaux Usées	Collecteur	: En service
Diamètre (mm)	: 200	Météorologie	: Beau
Long. du tronçon (m)	: 29.7	Sens d'écoulement	: RV4 A RV3
Long. des tuyaux (m)	: 3.00	Sens d'inspection	: RV3 A RV4
Nature des tuyaux	: P.V.C	Tronçon	: Tronçon 4
Cassette	: Oui		

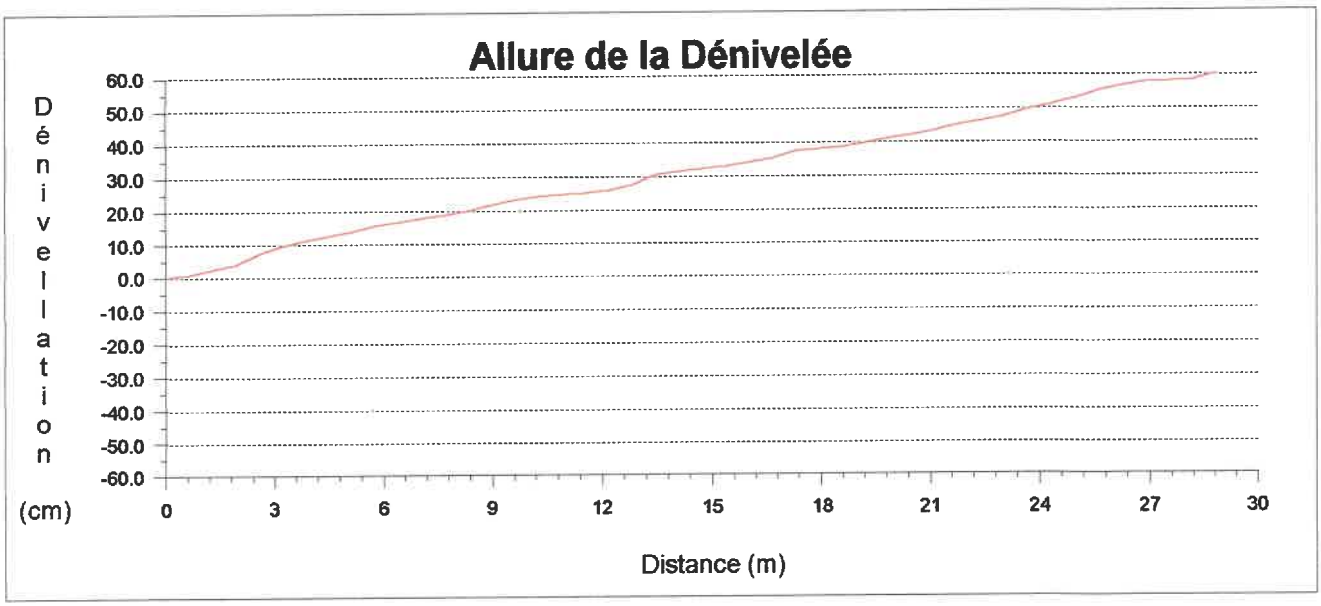

Client	: SARL MAY BLANC	N° de Rapport	: 1
Commune	: PIERREFITTE NESTALAS	Date	: 17/05/2001
Rue	: de l'INDUSTRIE	N° de Page	: 13

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	: Eaux Usées	Collecteur	: En service
Diamètre (mm)	: 200	Météorologie	: Beau
Long. du tronçon (m)	: 29.7	Sens d'écoulement	: RV4 A RV3
Long. des tuyaux (m)	: 3.00	Sens d'inspection	: RV3 A RV4
Nature des tuyaux	: P.V.C	Tronçon	: Tronçon 4
Cassette	: Oui		

Distance	Pente	Référence	Compteur
0.0 ml	0.0 cm/m	Observation 1	

Regard de visite-Depart

Explications complémentaires :

Distance	Pente	Référence	Compteur
1.6 ml	2.0 cm/m	Observation 2	

Raccordement Direct Oblique
à 9 heures
Explications complémentaires :

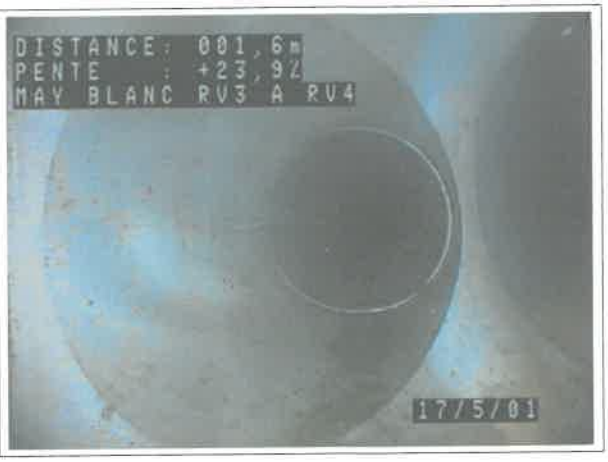

Distance	Pente	Référence	Compteur
23.2 ml	2.0 cm/m	Observation 3	

Raccordement Direct Oblique
à 9 heures
Explications complémentaires :

Client	: SARL MAY BLANC	N° de Rapport	: 1
Commune	: PIERREFITTE NESTALAS	Date	: 17/05/2001
Rue	: de l'INDUSTRIE	N° de Page	: 11

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	: Eaux Usées	Collecteur	: En service
Diamètre (mm)	: 200	Météorologie	: Beau
Long. du tronçon (m)	: 41.5	Sens d'écoulement	: RV5 A RV4
Long. des tuyaux (m)	: 3.00	Sens d'inspection	: RV4 A RV5
Nature des tuyaux	: P.V.C	Tronçon	: Tronçon 5
Cassette	: Oui		

Distance	Pente	Référence	Compteur
0.0 ml	2.0 cm/m	Observation 1	

Regard de visite-Depart

Explications complémentaires :

Distance	Pente	Référence	Compteur
8.7 ml	0.0 cm/m	Observation 2	

Contre-pente ou Flache

Explications complémentaires :

Distance	Pente	Référence	Compteur
18.7 ml	0.0 cm/m	Observation 3	

Contre-pente ou Flache

Explications complémentaires :

Client	: SARL MAY BLANC	N° de Rapport	: 1
Commune	: PIERREFITTE NESTALAS	Date	: 17/05/2001
Rue	: de l'INDUSTRIE	N° de Page	: 14

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	: Eaux Usées	Collecteur	: En service
Diamètre (mm)	: 200	Météorologie	: Beau
Long. du tronçon (m)	: 41.5	Sens d'écoulement	: RV5 A RV4
Long. des tuyaux (m)	: 3.00	Sens d'inspection	: RV4 A RV5
Nature des tuyaux	: P.V.C	Tronçon	: Tronçon 5
Cassette	: Oui		

Distance	Pente	Référence	Compteur
31.7 ml	-1.0 cm/m	Observation 4	

Contre-pente ou Flache

Explications complémentaires :

Distance	Pente	Référence	Compteur
41.5 ml	3.0 cm/m	Observation 5	

Regard de visite-Arrivee

Explications complémentaires :

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	:	Eaux Usées	Collecteur	:	En service
Diamètre (mm)	:	200	Météorologie	:	Beau
Long. du tronçon (m)	:	41.5	Sens d'écoulement	:	RV5 A RV4
Long. des tuyaux (m)	:	3.00	Sens d'inspection	:	RV4 A RV5
Nature des tuyaux	:	P.V.C	Tronçon	:	Tronçon 5
Cassette	:	Oui			

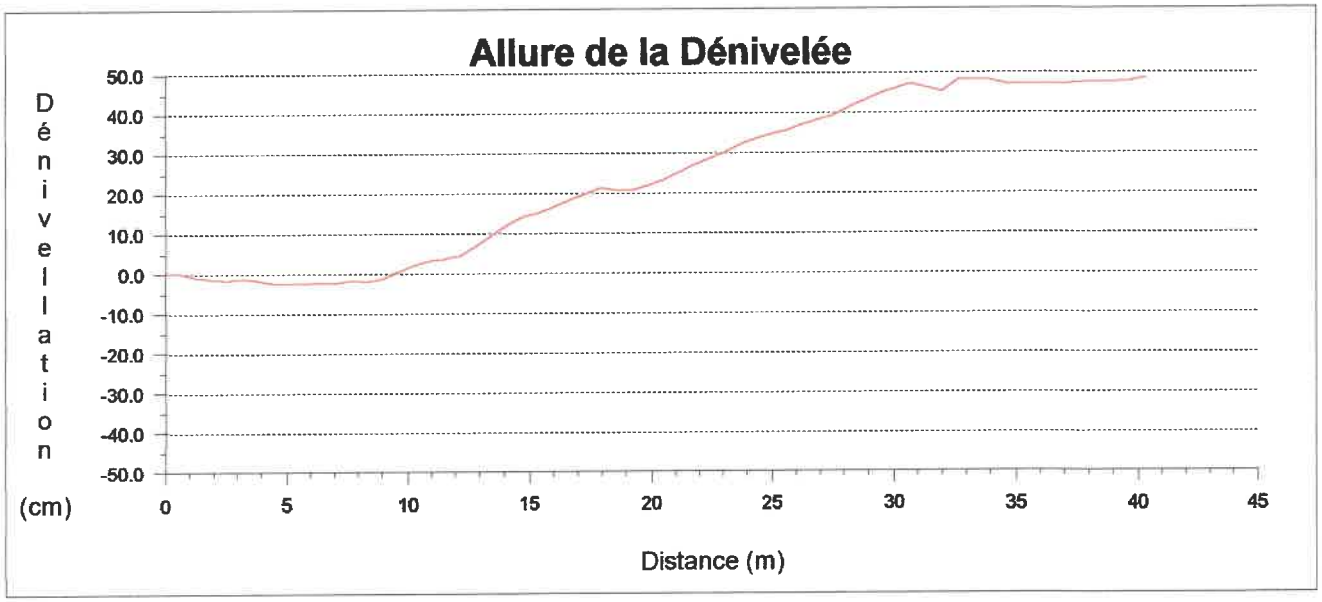

Client	:	SARL MAY BLANC	N° de Rapport	:	1
Commune	:	PIERREFITTE NESTALAS	Date	:	17/05/2001
Rue	:	de l'INDUSTRIE	N° de Page	:	16

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	: Eaux Usées	Collecteur	: En service
Diamètre (mm)	: 200	Météorologie	: Beau
Long. du tronçon (m)	: 30.4	Sens d'écoulement	: RV6 A RV5
Long. des tuyaux (m)	: 3.00	Sens d'inspection	: RV5 A RV6
Nature des tuyaux	: P.V.C	Tronçon	: Tronçon 6
Cassette	: Oui		

Distance	Pente	Référence	Compteur
0.0 ml	3.0 cm/m	Observation 1	

Regard de visite-Depart

Explications complémentaires :

Distance	Pente	Référence	Compteur
0.8 ml	3.0 cm/m	Observation 2	

Raccordement Direct Oblique
à 3 heures
Explications complémentaires :

Distance	Pente	Référence	Compteur
13.5 ml	-1.0 cm/m	Observation 3	

Contre-pente ou Flache

Explications complémentaires :

Client	: SARL MAY BLANC	N° de Rapport	: 1
Commune	: PIERREFITTE NESTALAS	Date	: 17/05/2001
Rue	: de l'INDUSTRIE	N° de Page	: 17

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	: Eaux Usées	Collecteur	: En service
Diamètre (mm)	: 200	Météorologie	: Beau
Long. du tronçon (m)	: 30.4	Sens d'écoulement	: RV6 A RV5
Long. des tuyaux (m)	: 3.00	Sens d'inspection	: RV5 A RV6
Nature des tuyaux	: P.V.C	Tronçon	: Tronçon 6
Cassette	: Oui		

Distance	Pente	Référence	Compteur
15.1 ml	2.0 cm/m	Observation 4	

Raccordement Direct Oblique
à 3 heures
Explications complémentaires :

Distance	Pente	Référence	Compteur
15.8 ml	2.0 cm/m	Observation 5	

Raccordement Direct Oblique
à 9 heures
Explications complémentaires :

Distance	Pente	Référence	Compteur
22.9 ml	2.0 cm/m	Observation 6	

Raccordement Direct Oblique
à 3 heures
Explications complémentaires :

Client	: SARL MAY BLANC	N° de Rapport	: 1
Commune	: PIERREFITTE NESTALAS	Date	: 17/05/2001
Rue	: de l'INDUSTRIE	N° de Page	: 18

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	: Eaux Usées	Collecteur	: En service
Diamètre (mm)	: 200	Météorologie	: Beau
Long. du tronçon (m)	: 30.4	Sens d'écoulement	: RV6 A RV5
Long. des tuyaux (m)	: 3.00	Sens d'inspection	: RV5 A RV6
Nature des tuyaux	: P.V.C	Tronçon	: Tronçon 6
Cassette	: Oui		

Distance	Pente	Référence	Compteur
28.9 ml	3.0 cm/m	Observation 7	

Raccordement Direct Oblique

à 9 heures

Explications complémentaires :

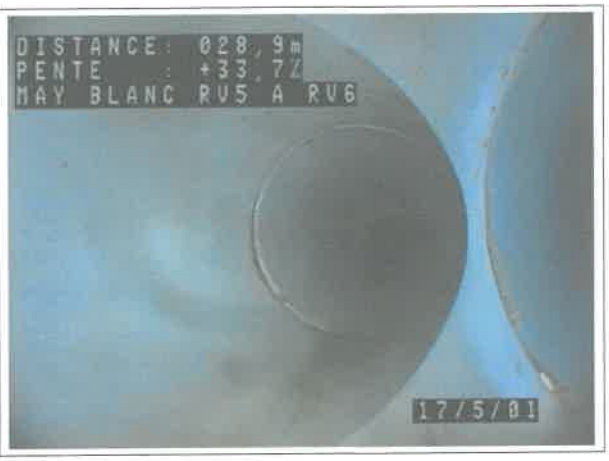

Distance	Pente	Référence	Compteur
30.4 ml	1.0 cm/m	Observation 8	

Regard de visite-Arrivee

Explications complémentaires :

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	:	Eaux Usées	Collecteur	:	En service
Diamètre (mm)	:	200	Météorologie	:	Beau
Long. du tronçon (m)	:	30.4	Sens d'écoulement	:	RV6 A RV5
Long. des tuyaux (m)	:	3.00	Sens d'inspection	:	RV5 A RV6
Nature des tuyaux	:	P.V.C	Tronçon	:	Tronçon 6
Cassette	:	Oui			

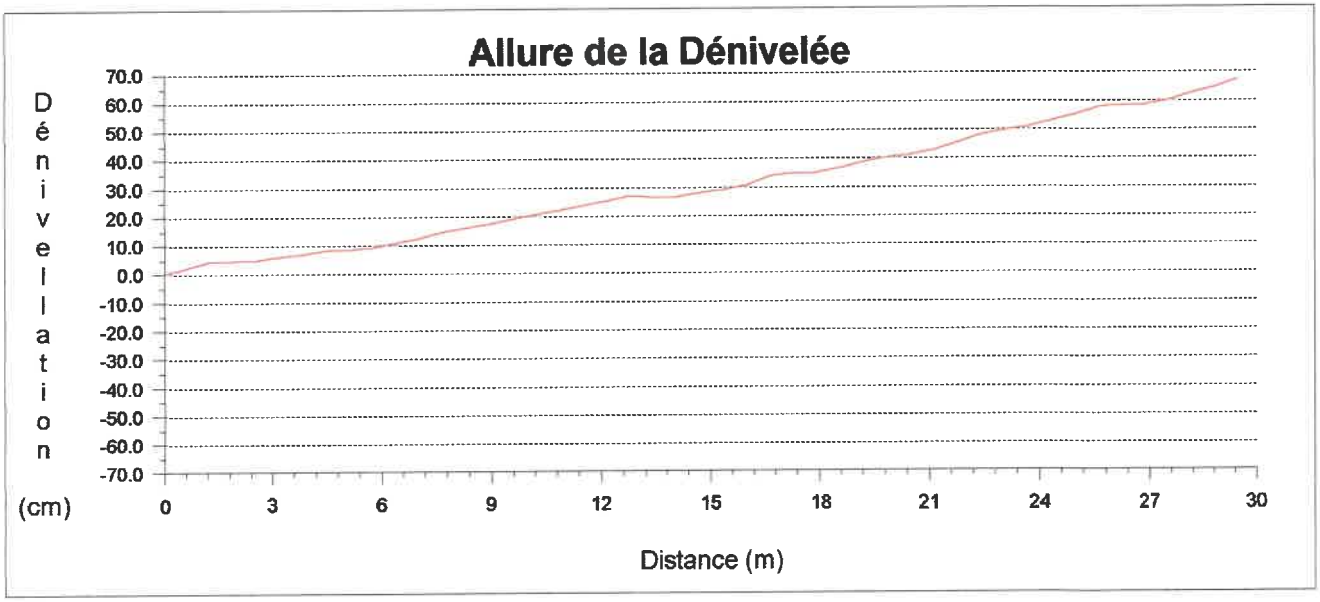

Client	:	SARL MAY BLANC	N° de Rapport	:	1
Commune	:	PIERREFITTE NESTALAS	Date	:	17/05/2001
Rue	:	de l'INDUSTRIE	N° de Page	:	20

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	: Eaux Usées	Collecteur	: En service
Diamètre (mm)	: 200	Météorologie	: Beau
Long. du tronçon (m)	: 45.4	Sens d'écoulement	: RV7 A RV6
Long. des tuyaux (m)	: 3.00	Sens d'inspection	: RV6 A RV7
Nature des tuyaux	: P.V.C	Tronçon	: Tronçon 7
Cassette	: Oui		

Distance	Pente	Référence	Compteur
0.0 ml	1.0 cm/m	Observation 1	

Regard de visite-Depart

Explications complémentaires :

Distance	Pente	Référence	Compteur
7.4 ml	3.0 cm/m	Observation 2	

Raccordement Direct Oblique
à 3 heures
Explications complémentaires :

Distance	Pente	Référence	Compteur
16.3 ml	3.0 cm/m	Observation 3	

Raccordement Direct Oblique
à 9 heures
Explications complémentaires :

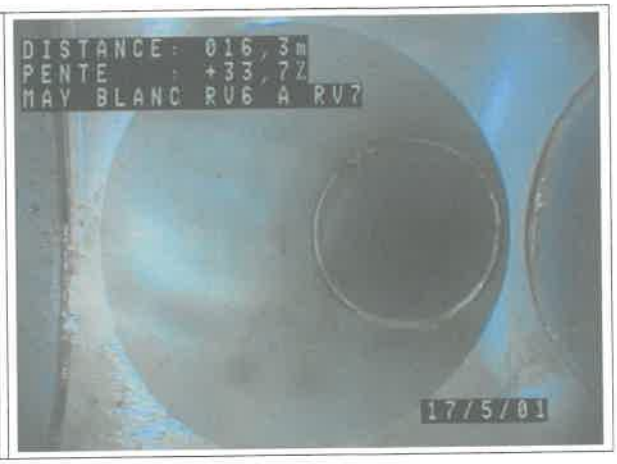

Client	: SARL MAY BLANC	N° de Rapport	: 1
Commune	: PIERREFITTE NESTALAS	Date	: 17/05/2001
Rue	: de l'INDUSTRIE	N° de Page	: 21

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	: Eaux Usées	Collecteur	: En service
Diamètre (mm)	: 200	Météorologie	: Beau
Long. du tronçon (m)	: 45.4	Sens d'écoulement	: RV7 A RV6
Long. des tuyaux (m)	: 3.00	Sens d'inspection	: RV6 A RV7
Nature des tuyaux	: P.V.C	Tronçon	: Tronçon 7
Cassette	: Oui		

Distance	Pente	Référence	Compteur
22.2 ml	4.0 cm/m	Observation 4	

Raccordement Direct Oblique

à 3 heures

Explications complémentaires :

Distance	Pente	Référence	Compteur
45.4 ml	5.0 cm/m	Observation 5	

Regard de visite-Arrivee

Explications complémentaires :

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	:	Eaux Usées	Collecteur	:	En service
Diamètre (mm)	:	200	Météorologie	:	Beau
Long. du tronçon (m)	:	45.4	Sens d'écoulement	:	RV7 A RV6
Long. des tuyaux (m)	:	3.00	Sens d'inspection	:	RV6 A RV7
Nature des tuyaux	:	P.V.C	Tronçon	:	Tronçon 7
Cassette	:	Oui			

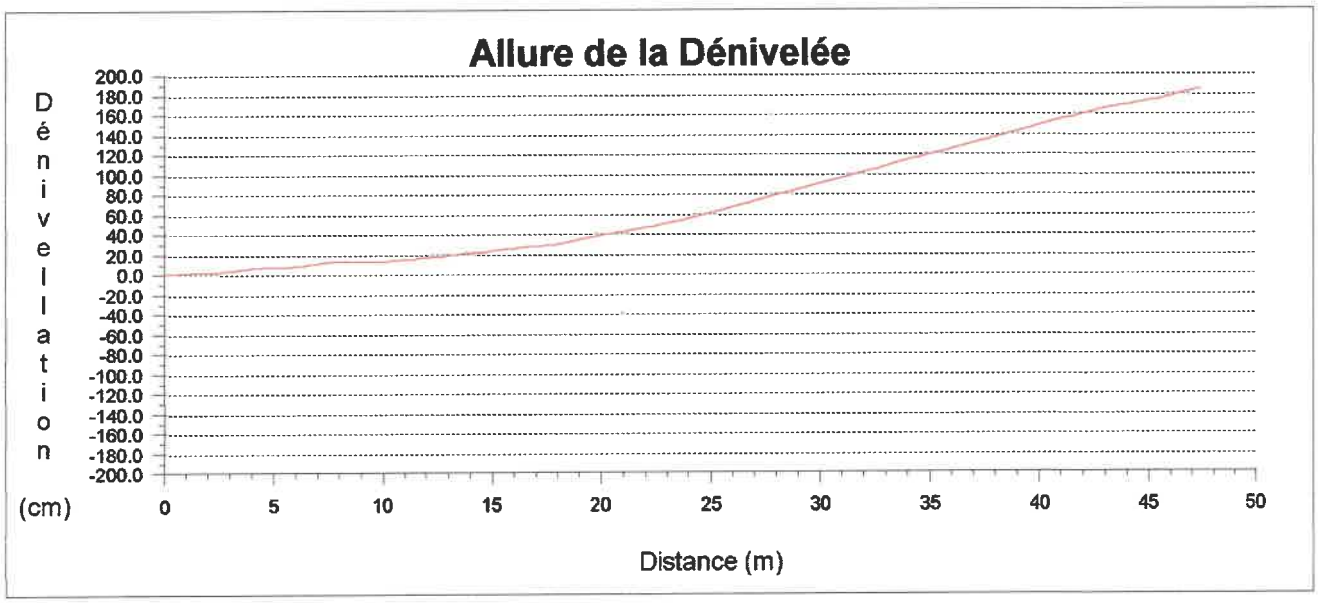

Client	:	SARL MAY BLANC	N° de Rapport	:	1
Commune	:	PIERREFITTE NESTALAS	Date	:	17/05/2001
Rue	:	de l'INDUSTRIE	N° de Page	:	23

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	: Eaux Usées	Collecteur	: En service
Diamètre (mm)	: 200	Météorologie	: Beau
Long. du tronçon (m)	: 14.8	Sens d'écoulement	: RV8 A RV7
Long. des tuyaux (m)	: 3.00	Sens d'inspection	: RV7 A RV8
Nature des tuyaux	: P.V.C	Tronçon	: Tronçon 8
Cassette	: Oui		

Distance	Pente	Référence	Compteur
0.0 ml	4.0 cm/m	Observation 1	

Regard de visite-Depart

Explications complémentaires :

Distance	Pente	Référence	Compteur
1.0 ml	4.0 cm/m	Observation 2	

Raccordement Direct Oblique
à 3 heures
Explications complémentaires :

Distance	Pente	Référence	Compteur
11.2 ml	0.0 cm/m	Observation 3	

Raccordement Direct Oblique
à 3 heures
Explications complémentaires :

Client	: SARL MAY BLANC	N° de Rapport	: 1
Commune	: PIERREFITTE NESTALAS	Date	: 17/05/2001
Rue	: de l'INDUSTRIE	N° de Page	: 24

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	: Eaux Usées	Collecteur	: En service
Diamètre (mm)	: 200	Météorologie	: Beau
Long. du tronçon (m)	: 14.8	Sens d'écoulement	: RV8 A RV7
Long. des tuyaux (m)	: 3.00	Sens d'inspection	: RV7 A RV8
Nature des tuyaux	: P.V.C	Tronçon	: Tronçon 8
Cassette	: Oui		

Distance	Pente	Référence	Compteur
14.8 ml	2.0 cm/m	Observation 4	

Regard de visite-Arrivee

Explications complémentaires :

Client	: SARL MAY BLANC	N° de Rapport	: 1
Commune	: PIERREFITTE NESTALAS	Date	: 17/05/2001
Rue	: de l'INDUSTRIE	N° de Page	: 25

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	: Eaux Usées	Collecteur	: En service
Diamètre (mm)	: 200	Météorologie	: Beau
Long. du tronçon (m)	: 14.8	Sens d'écoulement	: RV8 A RV7
Long. des tuyaux (m)	: 3.00	Sens d'inspection	: RV7 A RV8
Nature des tuyaux	: P.V.C	Tronçon	: Tronçon 8
Cassette	: Oui		

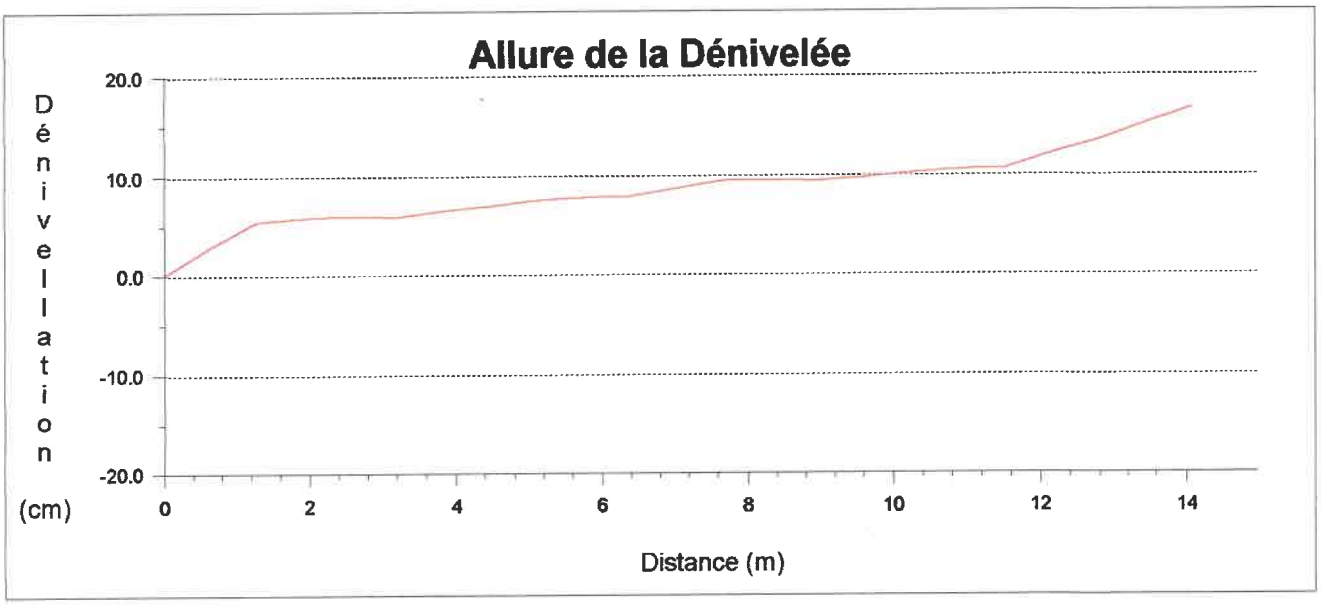

Client	: SARL MAY BLANC	N° de Rapport	: 1
Commune	: PIERREFITTE NESTALAS	Date	: 17/05/2001
Rue	: de l'INDUSTRIE	N° de Page	: 26

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

SYNTHESE

Longueur totale inspectée (m) : 216.9 ml

Tronçon	Diamètre	Longueur	Distance	Points Caractéristiques
Tronçon 1	200	14.6	*0.0*	*Regard de visite-Depart*
			5.7	Epaufrure
			14.6	*Regard de visite-Arrivee*
Tronçon 2	200	3.0	*0.0*	*Regard de visite-Depart*
			3.0	Coude
Tronçon 3	200	37.5	*0.0*	*Regard de visite-Depart*
			25.7	Contre-pente ou Flache
			28.8	Contre-pente ou Flache
			37.5	Coude
Tronçon 4	200	29.7	*0.0*	*Regard de visite-Depart*
			1.6	Raccordement Direct Oblique
			23.2	Raccordement Direct Oblique
			29.7	*Regard de visite-Arrivee*
Tronçon 5	200	41.5	*0.0*	*Regard de visite-Depart*
			8.7	Contre-pente ou Flache
			18.7	Contre-pente ou Flache
			31.7	Contre-pente ou Flache
			41.5	*Regard de visite-Arrivee*
Tronçon 6	200	30.4	*0.0*	*Regard de visite-Depart*
			0.8	Raccordement Direct Oblique
			13.5	Contre-pente ou Flache
			15.1	Raccordement Direct Oblique
			15.8	Raccordement Direct Oblique
			22.9	Raccordement Direct Oblique
			28.9	Raccordement Direct Oblique

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

SYNTHESE

Longueur totale inspectée (m) : 216.9 ml

Tronçon	Diamètre	Longueur	Distance	Points Caractéristiques
Tronçon 6	200	30.4	*30.4*	*Regard de visite-Arrivee*
Tronçon 7	200	45.4	*0.0*	*Regard de visite-Depart*
			7.4	Raccordement Direct Oblique
			16.3	Raccordement Direct Oblique
			22.2	Raccordement Direct Oblique
			45.4	*Regard de visite-Arrivee*
Tronçon 8	200	14.8	*0.0*	*Regard de visite-Depart*
			1.0	Raccordement Direct Oblique
			11.2	Raccordement Direct Oblique
			14.8	*Regard de visite-Arrivee*

LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

CONCLUSION

Inspection réalisée sur 216.90 ml en huit tronçons comportant une épaufrure dans le tronçon 1 et des flaches dans les tronçons 3,5 et 6.
La totalité de l'inspection est enregistrée sur cassette vidéo.

Client	: SARL MAY BLANC	N° de Rapport	: 1
Commune	: PIERREFITTE NESTALAS	Date	: 17/05/2001
Rue	: de l'INDUSTRIE	N° de Page	: 29